


Information der Verbraucher und Berichtspflicht gemäß Trinkwasserverordnung § 21 Absatz 1 Übersichtsplan mit Zugabe der Aufbereitungsstoffe

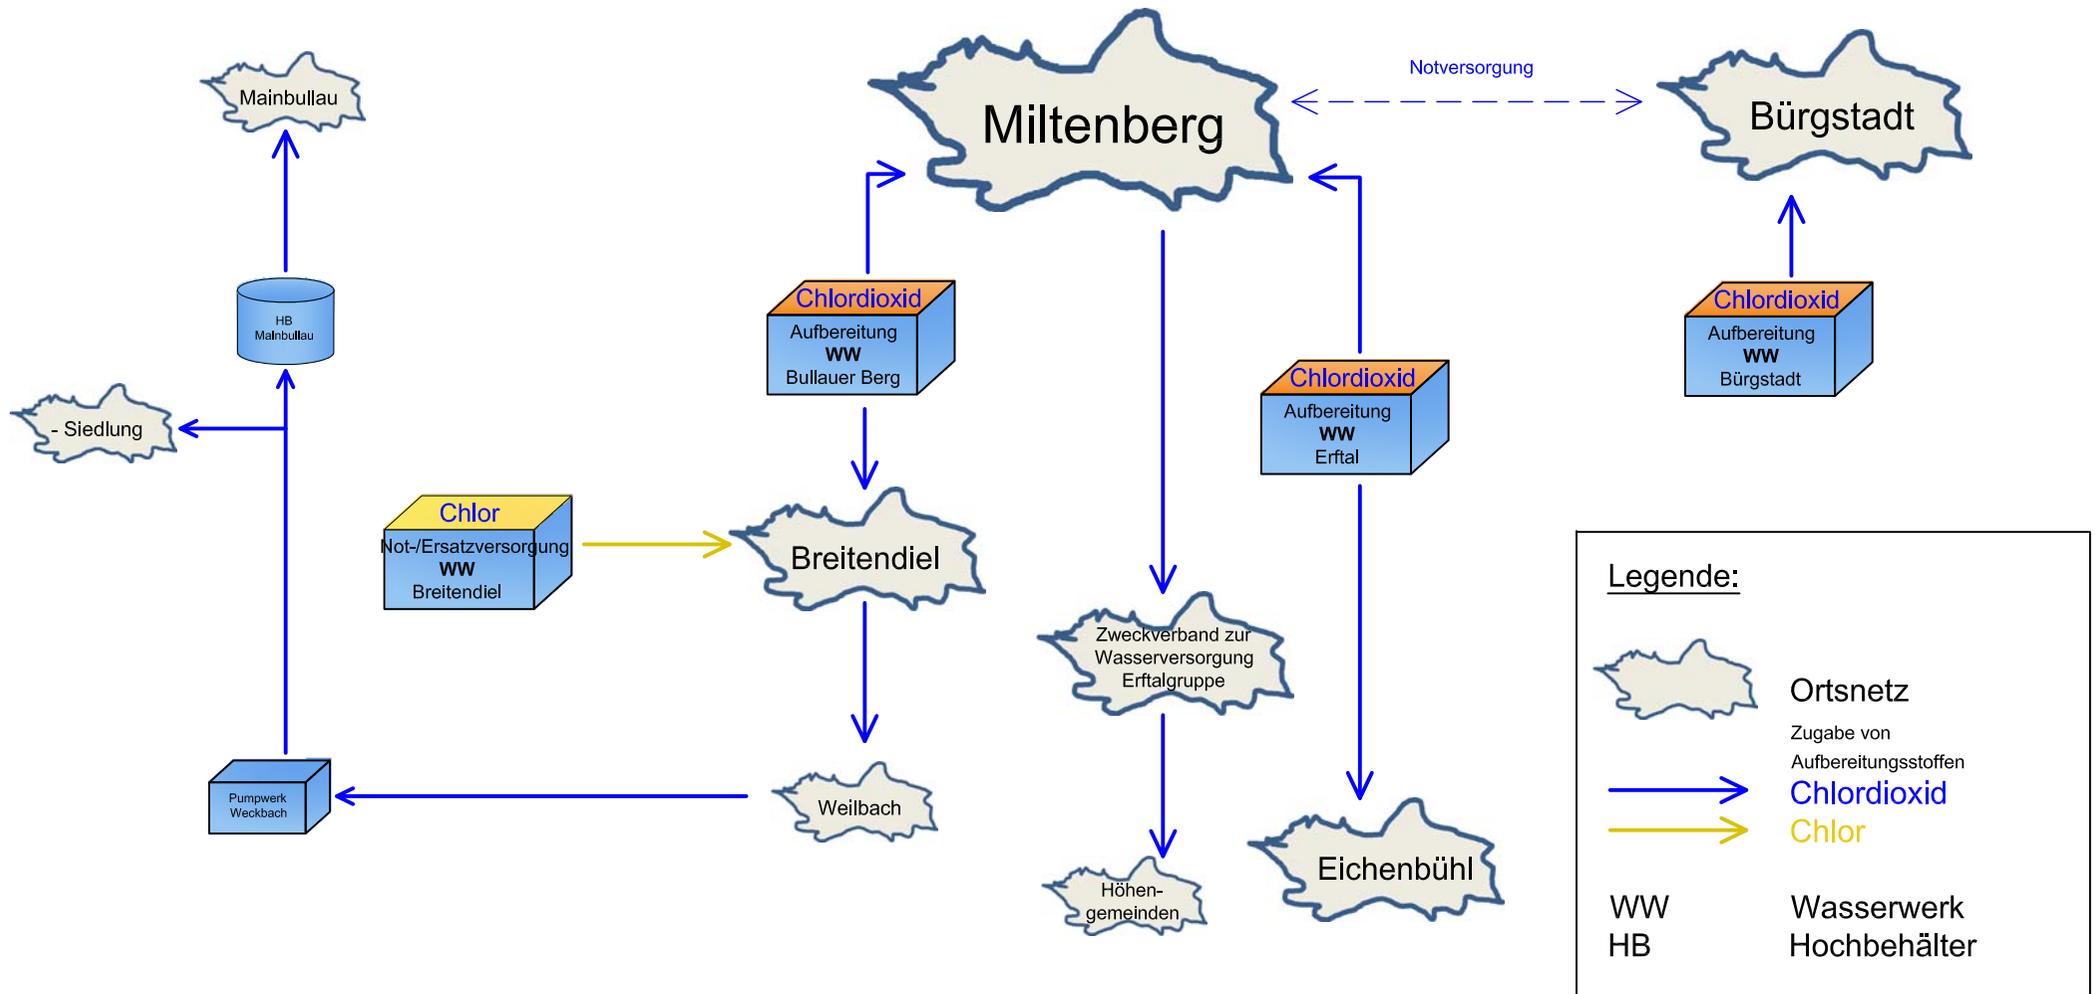

Zugabe von Aufbereitungsstoffen

gemäß § 11 Trinkwasserverordnung (Stand November 2012) Teil I c
 Aufbereitungsstoffe, die zur Desinfektion des Wassers eingesetzt werden

Wasserwerk: im Falle der Ersatzwasserversorgung Breitendiel				
Stoffname	Verwendungszweck	zulässige Zugabe	zulässige Konzentration	Konzentration am Wasserwerk Ausgang bei Bedarf
Chlor	Desinfektion	1,2 mg/l	min: 0,1 mg/l max: 0,3 mg/l	Ø 0,12 mg/l

Wasserwerk: Bürgstadt, Bullauer Berg , Erftal, Breitendiel				
Stoffname	Verwendungszweck	zulässige Zugabe	zulässige Konzentration	Konzentration am Wasserwerk Ausgang
Chlordioxid	Desinfektion	0,4 mg/l	min: 0,05 mg/l max: 0,2 mg/l	Ø 0,08 mg/l