


## Information der Verbraucher und Berichtspflicht gemäß Trinkwasserverordnung § 21 Absatz 1 Übersichtsplan mit Zugabe der Aufbereitungsstoffe

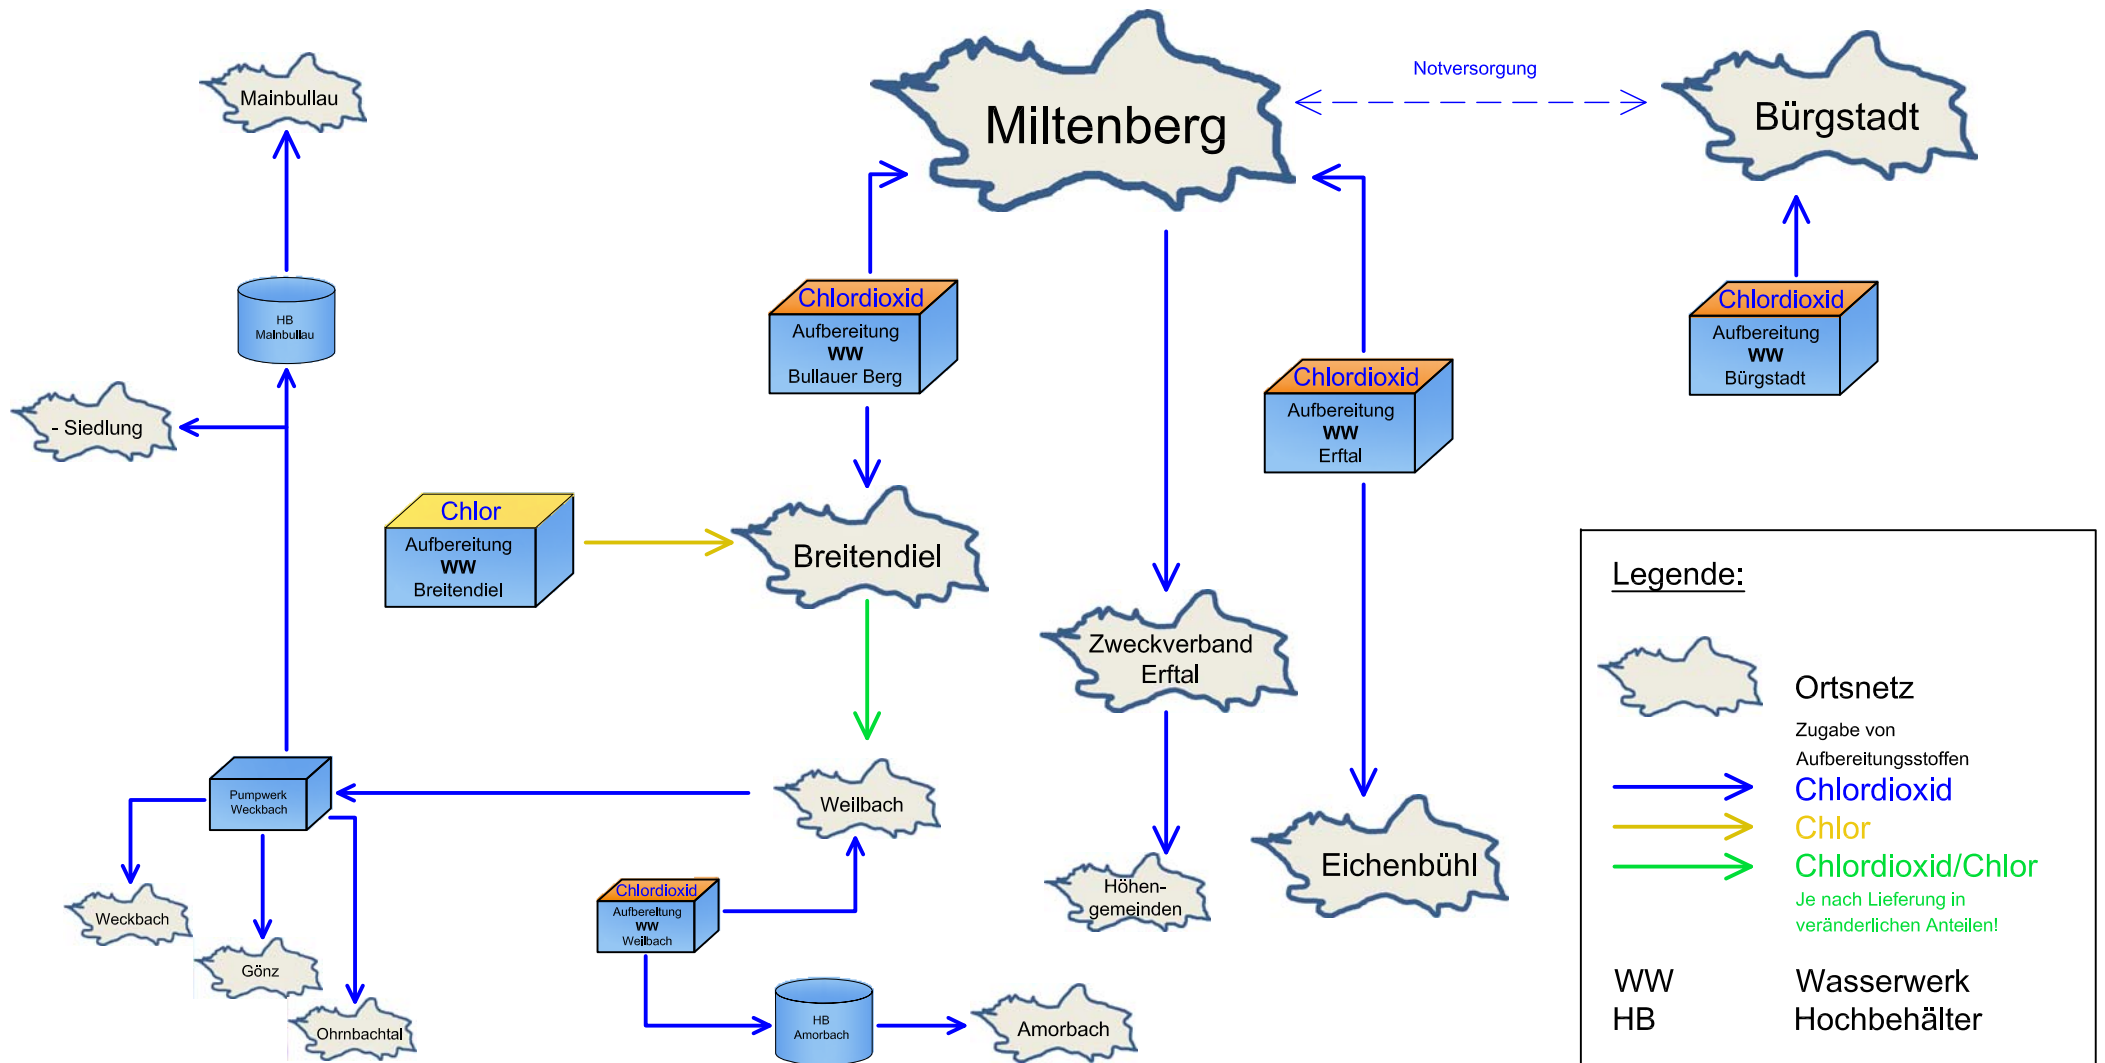

## Zugabe von Aufbereitungsstoffen

gemäß § 11 Trinkwasserverordnung (Stand November 2012) Teil I c  
 Aufbereitungsstoffe, die zur Desinfektion des Wassers eingesetzt werden

Wasserwerk: <b>Breitendiel</b>				
Stoffname	Verwendungszweck	zulässige Zugabe	zulässige Konzentration	Konzentration am Wasserwerk Ausgang
Chlor	Desinfektion / Herstellung von ClO <sup>2</sup>	1,2 mg/l	min: 0,1 mg/l max: 0,3 mg/l	Ø 0,12 mg/l

Wasserwerk: <b>Bürgstadt, Bullauer Berg , Erftal, Weilbach</b>				
Stoffname	Verwendungszweck	zulässige Zugabe	zulässige Konzentration	Konzentration am Wasserwerk Ausgang
Chlordioxid	Desinfektion	0,4 mg/l	min: 0,05 mg/l max: 0,2 mg/l	Ø 0,08 mg/l